



I PIĘTRO

drzwi ognioodporne EI 30 – 3szt - (L)
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1110 x 2280 mm

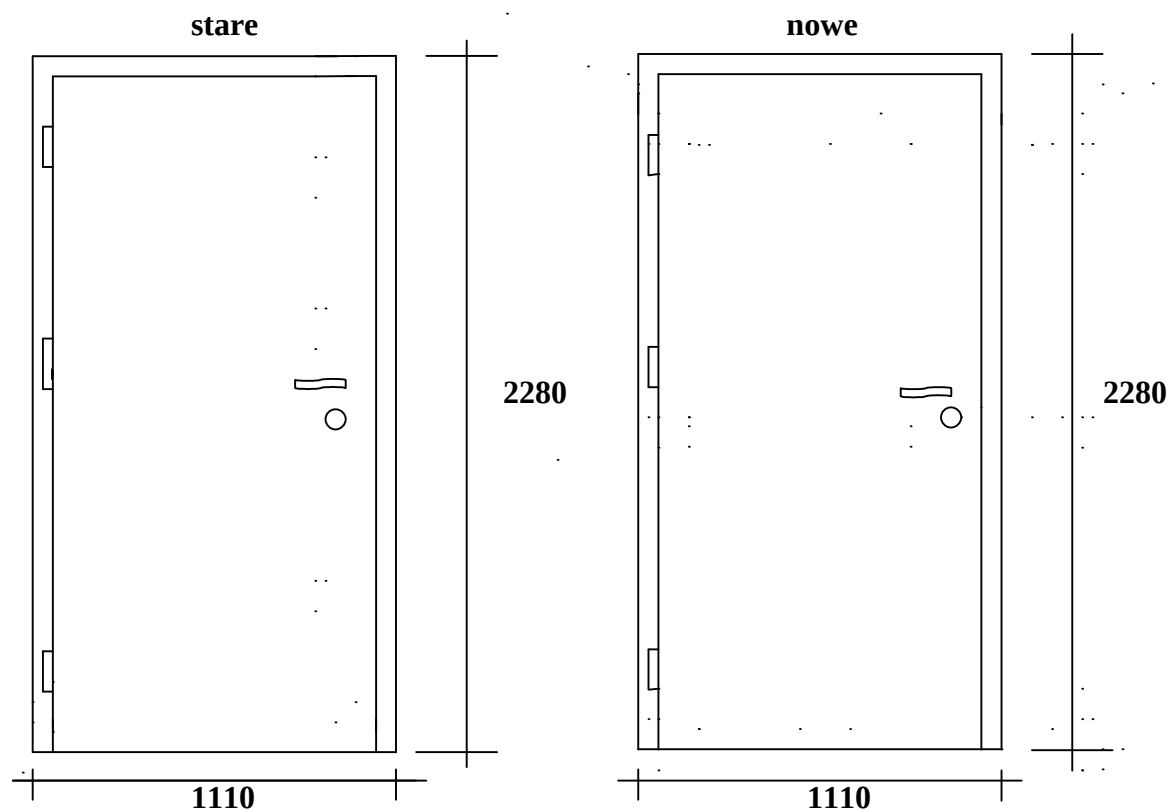

drzwi ognioodporne EI 30 – 1szt
dwuskrzydłowe – rozsuwane
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1800 x 2230 mm


stare / nowe

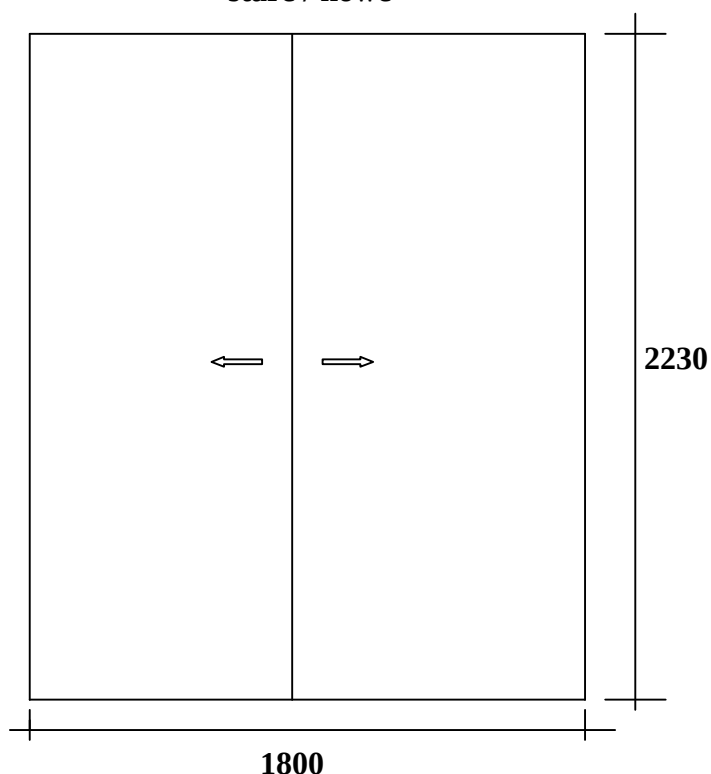


drzwi ognioodporne EI 60 – 1szt - (L)
dwuskrzydłowe – przeszklone
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1530 x 2230 mm


drzwi dymoszczelne klasy S – 1szt - (L)
dwuskrzydłowe – przeszklone
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1530 x 2230 mm

stare

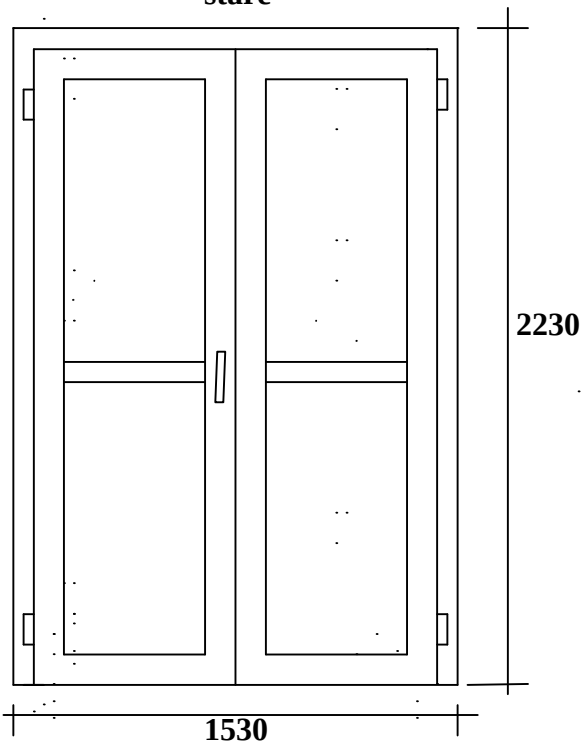


stare

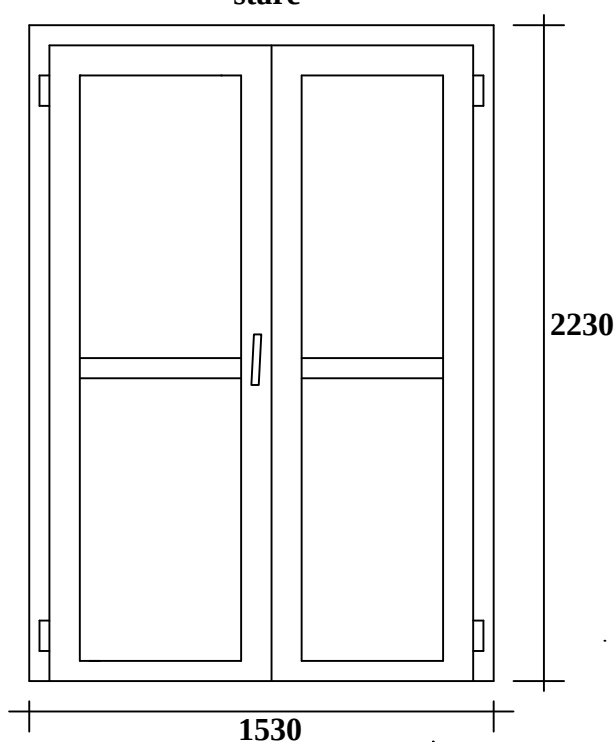


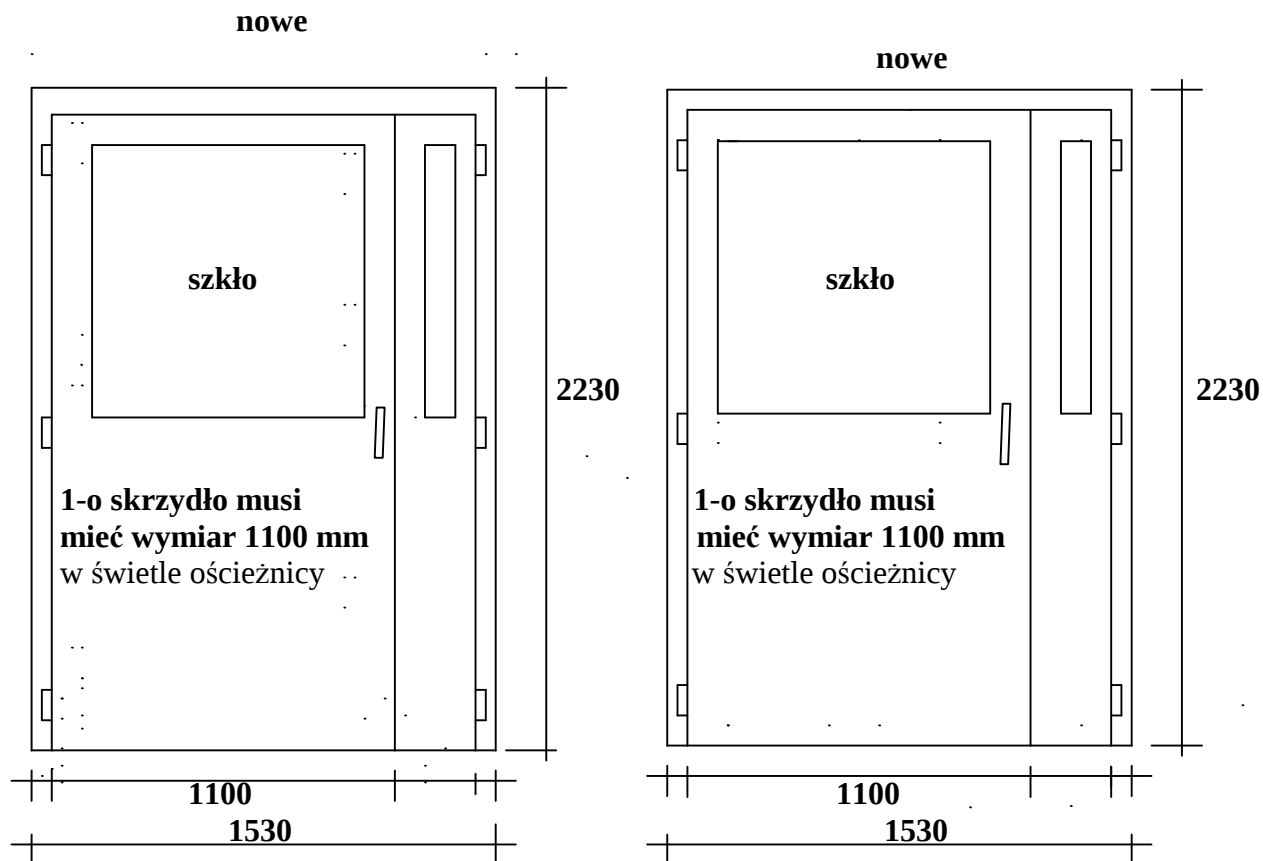


II PIĘTRO

**drzwi ognioodporne EI 60 – 1szt - (L)
dwuskrzydłowe – przeszklone
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1530 x 2200 mm**

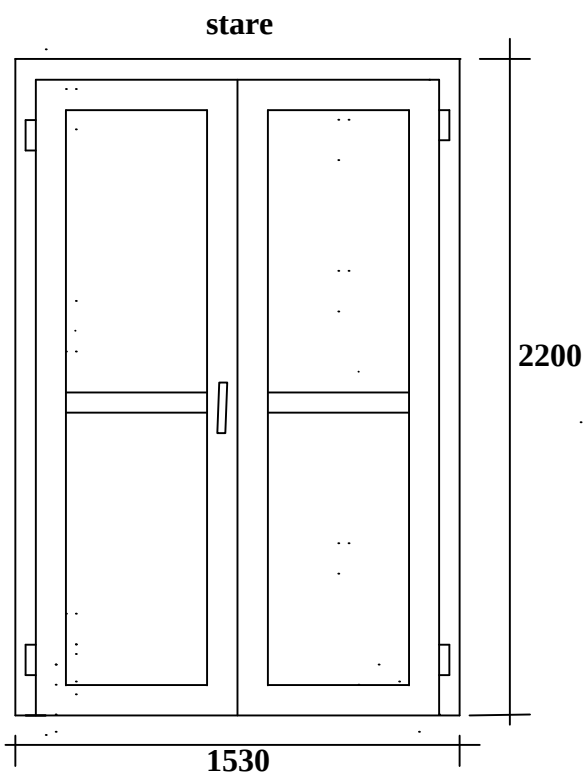


**drzwi dymoszczelne klasy S – 1szt - (L)
dwuskrzydłowe – przeszklone
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1530 x 2100 mm**

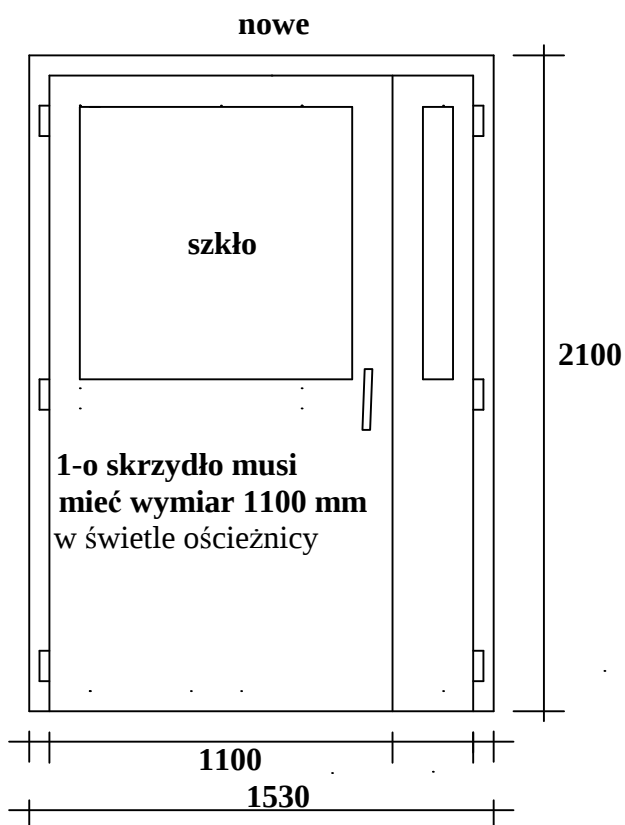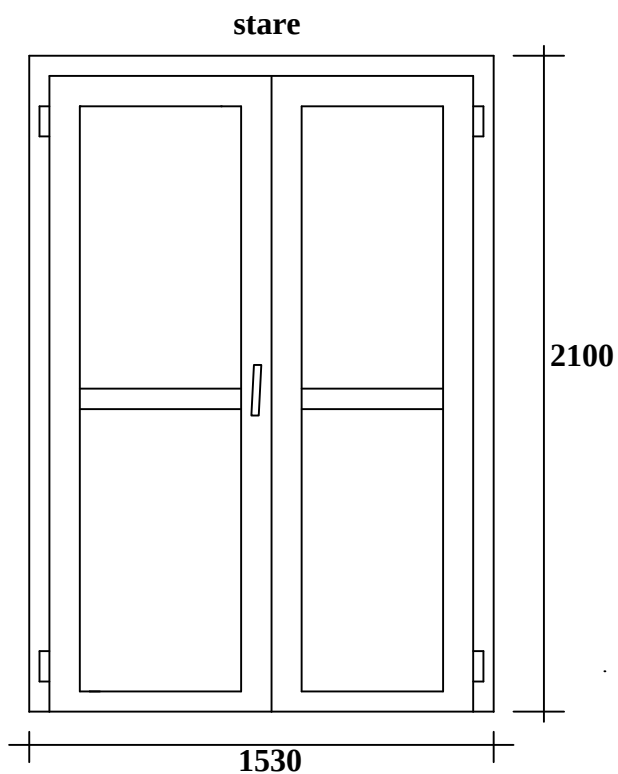


drzwi ognioodporne EI 30 – 1szt - (P)
dwuskrzydłowe
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1800 x 2230 mm

drzwi dymoszczelne klasy S – 1szt - (L)
2-u skrzydłowe - przeszklone
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1420 x 2240 mm

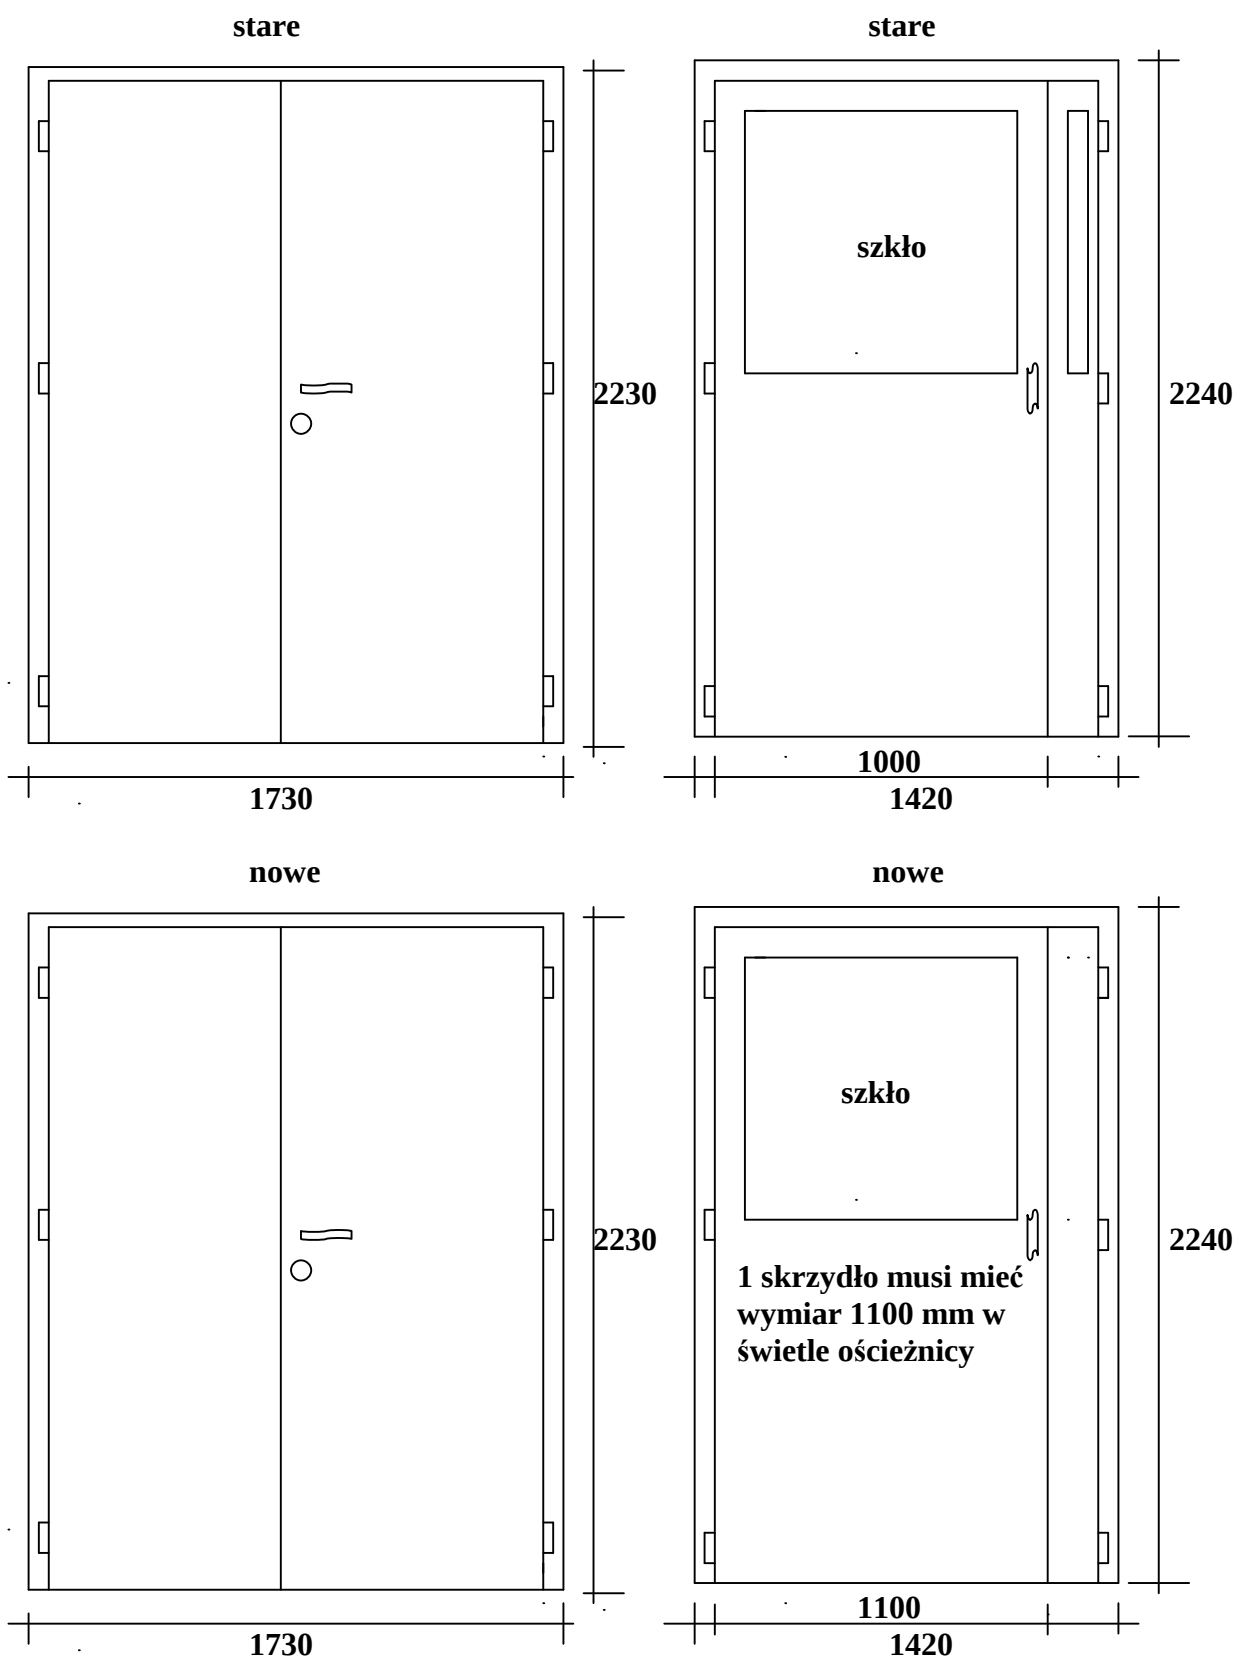

drzwi ognioodporne EI 30 – 3szt - (L)
(demontaż starych – montaż nowych)
wymiary w świetle – 1210 x 2280 mm

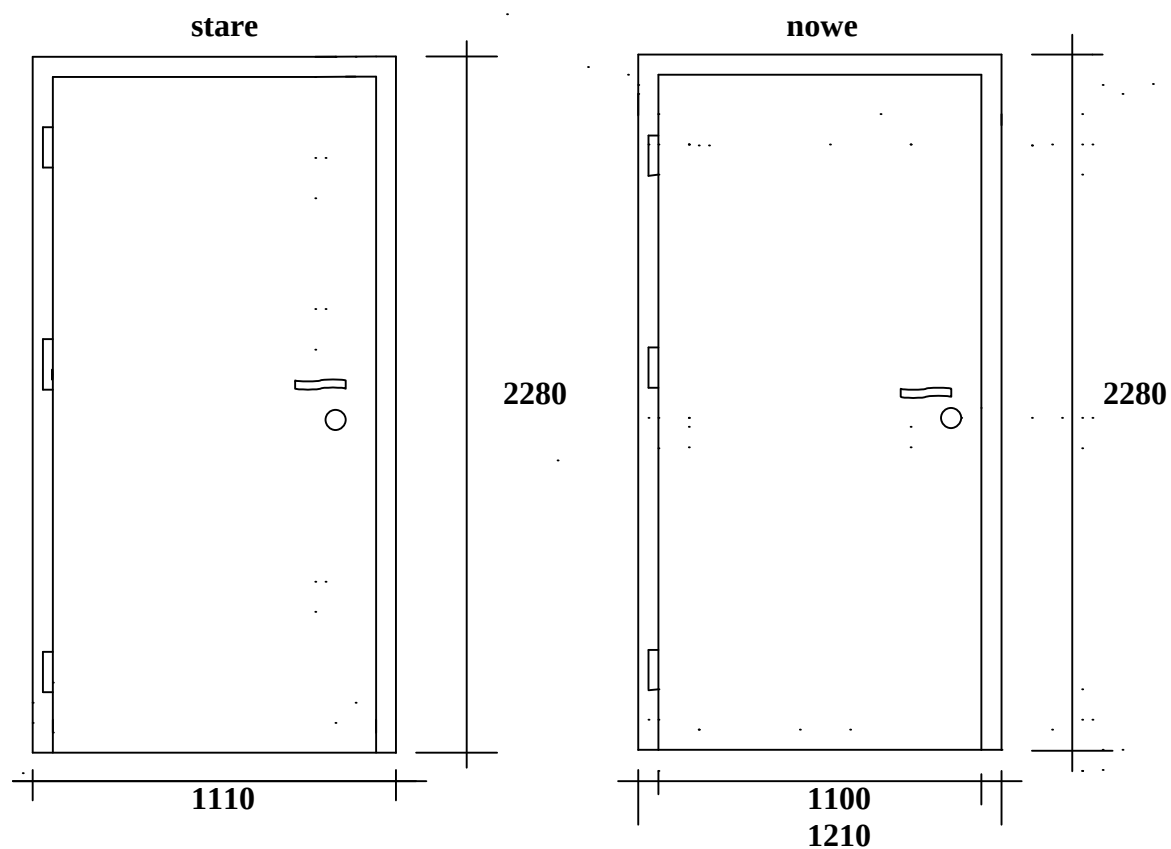

skrzydła muszą mieć wymiar 1100 mm
w świetle ościeżnicy – z tego względu.
należy poszerzyć otwory drzwiowe